

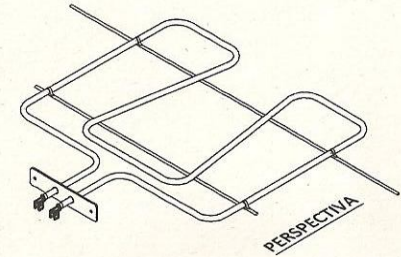
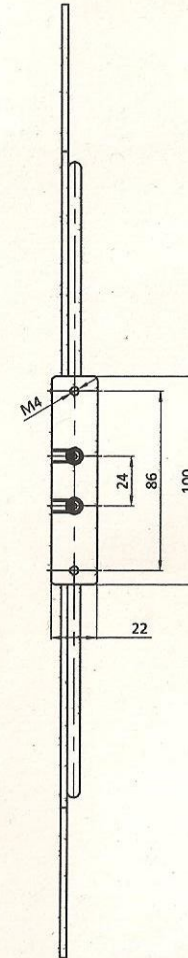


Desenho realizado com sistema AUTOCAD. Não alterar as cotas, nem o modificar manualmente. O presente desenho é da propriedade da António Meireles, S.A. a qual reserva todos os direitos ao abrigo da lei.

Classe de Tolerância	Desvios e Tolerâncias									
	acima de 10	de 10 a 30	de 30 a 100	de 100 a 300	de 300 a 1000	de 1000 a 3000	de 3000 a 10000	de 10000 a 30000	de 30000 a 100000	de 100000 a 300000
Desenho	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±1,5	±2,0	±3,0
Acabamento	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±1,5	±2,0	±3,0
Montagem	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±1,5	±2,0	±3,0
Medição	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±1,5	±2,0	±3,0

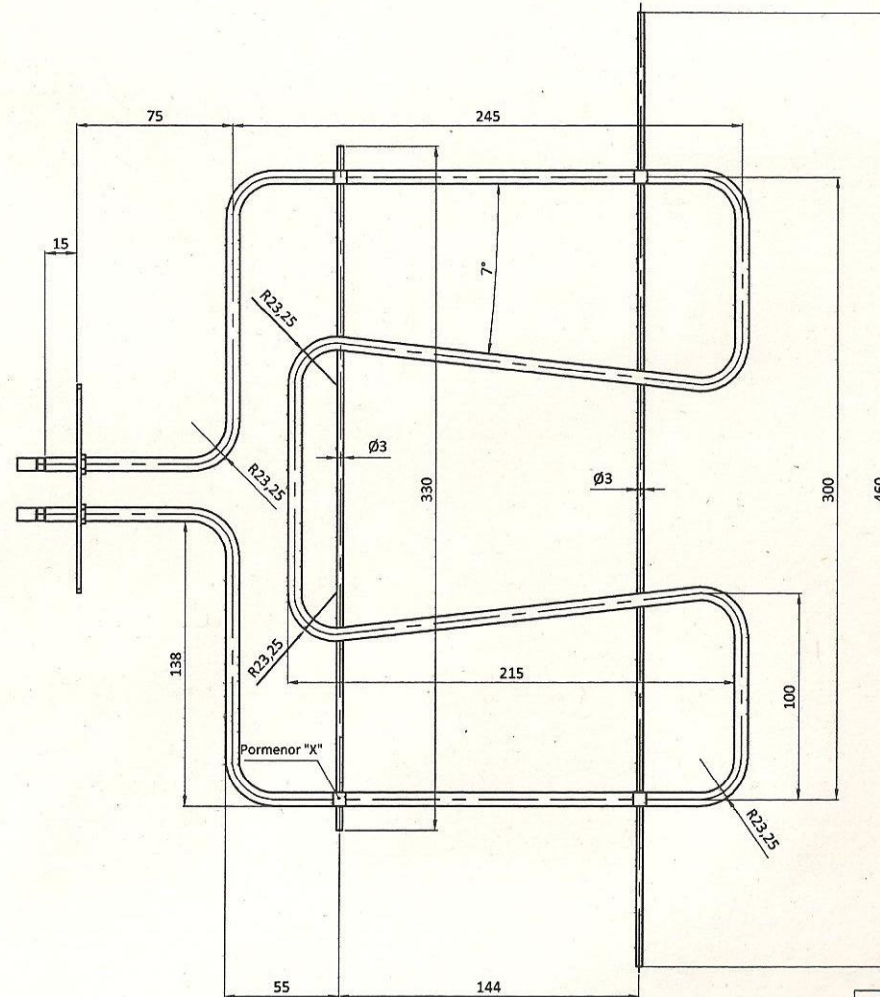

E. G. O. APPLIANCE CONTROLS, S.L.U.
 Avda. Francesc Macià, 40-44, 3º 3ª
 08208 SABADELL (Barcelona)
 NIF. B-61666368

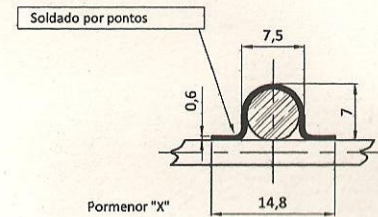

I	Alteração da posição dos terminais e dos arames		29.04.2016	Anabela	V.Andrade
h	Alteração da posição dos terminais		22.04.2016	Anabela	V.Andrade
g	Acrescentaram-se cotas de 330, 144, 55		25.07.2013	Anabela	V.Andrade
f	Colocação de um arame de fixação da resistência		04.06.2013	Anabela	V.Andrade
e	Acrescentaram-se cotas de 215, 146,5, 138, 100, R23,25 e 7º		28.06.2011	Anabela	V.Andrade
d	Alteração do código 0007150 para 3LA25611500220		16.04.2010	Anabela	V.Andrade
c	Acrescentou-se o arame de apoio da resistência; Alteração nº desenho		26.03.2008	Anabela	A.Ribeiro
Rev.	Modificações		Data	Alterou	Verificou
Material: Eléctrico			Dimensões:		Quantidade:
Peso:			Acab. Superf.:		Tratam. Térmico:
	Data	Rúbrica	Escala	Tol. Geral	Substitui:
Desenhou	26.06.06	Guilherme		ISO 2768	Substit. por:
Verificou	26.06.06	M.Meireles			Distri. de cópias
Aprovou	26.06.06	M.Meireles	Designação	AP	CR
				GQ	MD
				Aplicação	
			RESISTÊNCIA INFERIOR SIMPLIS 1500W 230V 61L		
Código			Nº Desenho		
3LA25611500220/ PF00121			AM0001158		
			d	e	f
			g	h	i